



HONG YU

广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司

HONG YU ARCHITECTURAL & ENGINEERING DESIGNING CONSULTANTS LTD

建筑工程 甲级 编号 A144001127  
风景园林 乙级 编号 A244001124  
人防工程 乙级 编号 A244001124  
市政工程 乙级 编号 A244001124  
(道路、桥梁、给水、排水)  
城市规划 乙级 编号【粤】城规编(142013)  
工程咨询 丙级 编号 工咨丙12320160002

# 汕头市沃盟石油有限公司加油站规划平面图

### 规划技术经济指标一览表

项目	单位	数量
加油站实用地面积	平方米	2691.3
建筑面积	平方米	644.2
绿地面积	平方米	311.9
容积率		0.24
建筑密度	%	16.67
绿地率	%	11.59


会签

COORDINATION	
建筑 ARCHT.	
园林 GARDEN.	
结构 STRUCT.	
给排水 PLUMBING	
电气 ELAC.	
暖通/燃气 HVAC/GAS	

附注

1.不可按图版(含CAD文件)量取尺寸,所有尺寸均须通过软件确定,未经同意不得使用、涂改、复制或制作文件及其他文件。  
2.此施工图设计必须经审批合格,建设、消防等部门及甲方公司审批通过后才能施工。

注:  
注:  
注:

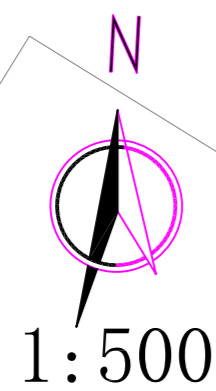

图例:

	用地红线		油品卸车点
	绿化		隔油池
	底层配电房		直埋地柴油罐
	消防器材箱		直埋地汽油罐
	消防沙箱		消火栓

说明:

- 尺寸单位:米。
- 本站为有卸油和加油油气回收系统的二级加油站,30m<sup>3</sup>柴油储罐1台、20m<sup>3</sup>98#汽油储罐1台、50m<sup>3</sup>95#汽油储罐1台、50m<sup>3</sup>92#汽油储罐1台,油罐总容积≤150立方米,加油机4台、28支枪,站内其它设施应严格按国家有关规范进行布置。
- 建(构)筑物之间防火间距不足处,应按规范要求设置防火墙等必要的防火构造或采取必要的防火措施。
- 周边建设应留足消防间距。
- 人防设施的配套按《汕头市人民防空管理办法》的规定执行。
- 加油站内不能种植油性植物。

审定 APPROVED BY	张念华	
审核 EXAMINED BY	龙强强	
项目负责人 CAPTAIN	龙强强	
专业负责 CHIEF ENGR.	谢奎	
校对 CHECKED BY	梁颖斌	
设计 DESIGNED BY	黄宇	
	印刷体 PRINT	签署 SIGNATURE

建设单位 CLIENT	汕头市沃盟石油有限公司	
建设地点 SITE	贵屿镇联堤村	
工程名称 PROJECT	汕头市沃盟石油有限公司加油站	
子项-单体名称 SUBPROJECT-UNIT		
图名 TITLE	规划平面图	
设计号 CONTRACT No.		
版次 EDITION No.	日期 DATE	2022.8
图别 DRAWING TYPE	图号 DRAWING No.	规划-02
归档记录: ARCHIVES		